
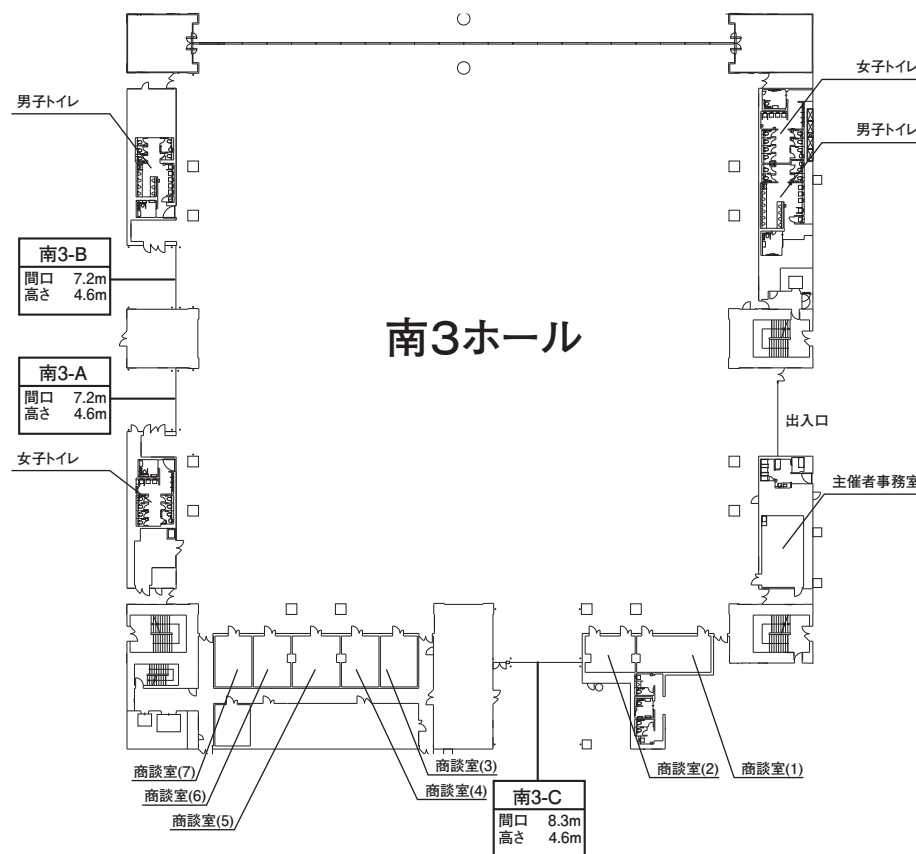


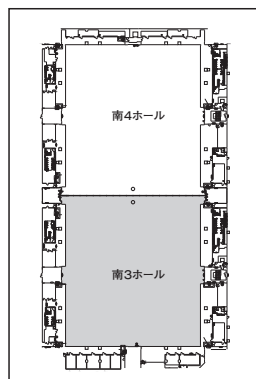

1. 建築設備

◆ホール展示面積	5,000 m ²
◆天井高	13 ~ 18 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	2 t / m ²
◆アンカーボルト打設	可 (但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの)
◆搬出入口	3ヶ所
◆ピット数	メインピット 10本 サブピット 2本

【付属室】

4F 主催者事務室 (44 m ²)	
4F 商談室 (1) (39 m ²)	商談室 (2) (25 m ²)
商談室 (3) (27 m ²)	商談室 (4) (27 m ²)
商談室 (5) (35 m ²)	商談室 (6) (27 m ²)
商談室 (7) (27 m ²)	
計 8部屋	

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	SS43
◆展示用トランス容量	動力 750 kVA × 1台 500 kVA × 1台 500 kVA (400v) × 1台 電灯 500 kVA × 1台 300 kVA × 3台
◆ホール内天井照明	LED灯

3. 通信設備 ※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	36ヶ所
◆通信設備取出口	TEL: 66ヶ所 LAN: 36ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※各主催者事務室内に設備

◆入 力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付 CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX 1回路 (但し、マイク入力として利用する場合 は別途ミキサーアンプが必要)
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2〜4Kg/cm ² (0.19〜0.39MPa) (最大流量35m ³ /h)	8ヶ所 メーターは1個／1系統 機械系メインピット端部 (25φBV×1個／ヶ所) 3F メンテナンススペースヘッダー部 (50φBV×1個／ヶ所)	なし
排水用放流先	トラフ内の排水管に接続	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径(配管のみ)	4ヶ所 3F メンテナンススペース (100φBFV×1個／ヶ所)	1系統 (1ヶ所/1系統) トラックヤード側壁面内 (100φBFV×1個／ヶ所)
冷却水取出弁用設置数 および口径(配管のみ)	4ヶ所 3F メンテナンススペース (100φBFV×1個／ヶ所)	1系統 (1ヶ所/1系統) トラックヤード側壁面内 (100φBFV×1個／ヶ所)
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

※圧縮空気と冷却水は配管を兼用しているため、同時利用はできません。

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 1ヶ所	女性用 1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器(洋式)	5(オ1)	7(オ1)
小便器	8	0
洗面器	5	3
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器 内数

◆給湯

主催者事務室内	警察控室脇(南4ホール共用)	計
1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所

7.空調設備

◆空調機	16台／ホール		
◆空調能力			
冷房能力	4,936 MJ/h	給気量(SA)	288,000 m ³ /h
外気量(OA)	38,800 m ³ /h	暖房能力	1,763 MJ/h
還気量(RA)	288,000 m ³ /h	排気量(EA)	32,800 m ³ /h
加湿量	276.8 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	7ヶ所
◆スプリンクラー 消火	ホール低天井及び関係諸室天井に スプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	・自動火災報知設備：ホール天井 部及び関係諸室に感知器を設置 ・火災報知設備：ホール内壁面に設置 (手動押しボタン式)
◆排煙設備	・ホール内：ホール内上部に排煙口を 設置 ・主催者事務室：排煙口を設置(排気 ファンによる強制排煙)
◆消火器	粉末消火器 9 台、強化液消火器 6 台
◆AED(自動体外式除細動器)	主催者事務室

9.その他(ホール内設備)

◆ゴミ置場	1ヶ所
-------	-----